

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Усть-Лабинский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 350000 г.Краснодар, ул. им.Гоголя 56/1. Телефон, факс: (86535)5-02-36.

Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. Островского, дом 115.

E-mail: ulabfguz@mail.ru

Фактический адрес места осуществления деятельности: 352330, РОССИЯ, Краснодарский край, Усть-Лабинский р-н, Усть-Лабинск г, Островского ул, дом 115, Здание лаборатории сангигиенической и паразитологической с пристройками пом. №2-4, №17 (архив)

353101, РОССИЯ, Краснодарский край, Выселковский р-н, Выселки ст-ца, Северная ул, дом 5, помещения 1-27,31,32, 29 (архив)

Номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.



УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Краснодарском крае»:
Е.Н. Кравченко
08.06.2023

М.П.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 0969.2В от 08.06.2023

Наименование пробы (образца) испытаний: *Вода питьевая - централизованное водоснабжение - Водопроводный кран ст. Березанская ул. Почтовая 39*

Заказчик: МУП «ЖКХ Березанское»

Юридический (фактический) адрес: *Краснодарский край, Выселковский район, ст.Березанская, ул.Советская 53 А*

Дата и время отбора пробы (образца)*: *05.06.2023 09:30*

Дата и время доставки пробы (образца): *05.06.2023 10:30*

Сотрудник, отобравший пробы*: *Мастер по водоснабжению Тюканов В.В.*

Цель отбора: *ПК/СГМ*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы)*: *МУП «ЖКХ Березанское» Краснодарский край, Выселковский район, ст.Березанская, ул.Советская 53 А*

Объект, где производился отбор пробы (образца)*: *МУП «ЖКХ Березанское», Краснодарский край, Выселковский район, ст.Березанская, ул.Советская, 53 А*

Код пробы (образца): *0969.2В*

НД на методику отбора*: *ГОСТ Р 56237-2014*

НД на объем лабораторных исследований и их оценку:


СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

Условия транспортировки*: *Автотранспорт, температура +6С, термосумка*

Дополнительные сведения:

* *данные предоставлены заказчиком*


Лицо ответственное за составление данного протокола:


Делопроизводитель *Сахно Н.В.*

Код образца (пробы): 0969.2В

Санитарно-гигиеническая лаборатория


Дата начала исследования: 05.06.2023
 Дата окончания исследования: 05.06.2023

№ п\п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах при 20 °С	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
2	Запах при 60 °С	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
3	Привкус	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
4	Мутность	менее 1	не более 2,6	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
5	Цветность	4,7 ± 1,4	не более 20	град.цветности (Cr-Co), 20° С	ГОСТ 31868-2012
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний					Подпись
Ведущий инженер-лаборант Ковалева С.Г.					

Код образца (пробы): 0969.2В

Микробиологическая лаборатория

Дата начала исследования: 05.06.2023
 Дата окончания исследования: 06.06.2023

№ п\п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Escherichia coli	Не обнаружено	не допускается	КОЕ/100 см ³	ГОСТ 34786-2021 п.9.1
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	КОЕ/100 см ³	ГОСТ 34786-2021 п.9.1
3	Общее микробное число (ОМЧ) (37±1,0) °С	12	50	КОЕ в 1 мл	ГОСТ 34786-2021 п.7.1
4	Колифаги	Не обнаружено	не допускается	БОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01 п.8.5
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний					Подпись
Заведующая отделением микробиологических исследований Шакович Г.И.					

Конец протокола

Общее количество страниц: 2, страница 2

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается. Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле. Протокол распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Усть-Лабинский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 350000 г.Краснодар, ул. им.Гоголя 56/1. Телефон, факс: (86535)5-02-36.

Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. Островского, дом 115.

E-mail: ulabfguz@mail.ru

Фактический адрес места осуществления деятельности: 352330, РОССИЯ, Краснодарский край, Усть-Лабинский р-н, Усть-Лабинск г, Островского ул, дом 115, Здание лаборатории сангигиенической и паразитологической с пристройками пом. №2-4, №17 (архив)

353101, РОССИЯ, Краснодарский край, Выселковский р-н, Выселки ст-ца, Северная ул, дом 5, помещения 1-27,31,32, 29 (архив)

Номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Краснодарском крае»:

Е.Н. Кравченко

08.06.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 0970.2В от 08.06.2023

Наименование пробы (образца) испытаний: *Вода питьевая - централизованное водоснабжение - Водопроводный кран п. Заречный ул. Широкая 11 д/с №4*

Заказчик: *МУП «ЖКХ Березанское»*

Юридический (фактический) адрес: *Краснодарский край, Выселковский район, ст.Березанская, ул.Советская 53 А*

Дата и время отбора пробы (образца)*: *05.06.2023 09:30*

Дата и время доставки пробы (образца): *05.06.2023 10:30*

Сотрудник, отобравший пробы*: *Мастер по водоснабжению Тюканов В.В.*

Цель отбора: *ПК/СГМ*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы)*: *МУП «ЖКХ Березанское» Краснодарский край, Выселковский район, ст.Березанская, ул.Советская 53 А*

Объект, где производился отбор пробы (образца)*: *МУП «ЖКХ Березанское», Краснодарский край, Выселковский район, ст.Березанская, ул.Советская, 53 А*

Код пробы (образца): *0970.2В*

НД на методику отбора*: *ГОСТ Р 56237-2014*

НД на объем лабораторных исследований и их оценку:


СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

Условия транспортировки*: *Автотранспорт, температура +6С, термосумка*

Дополнительные сведения:

** данные предоставлены заказчиком*

Лицо ответственное за составление данного протокола:


 *Делопроизводитель Сахно Н.В.*

Код образца (пробы): 0970.2В

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата начала исследования: 05.06.2023

Дата окончания исследования: 05.06.2023


№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах при 20 °С	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
2	Запах при 60 °С	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
3	Привкус	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
4	Мутность	менее 1	не более 2,6	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
5	Цветность	4,9 ± 1,5	не более 20	град.цветности (Cr-Co), 20 ⁰ С	ГОСТ 31868-2012
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний				Подпись	
Ведущий инженер-лаборант Ковалева С.Г.					

Код образца (пробы): 0970.2В

Микробиологическая лаборатория

Дата начала исследования: 05.06.2023

Дата окончания исследования: 06.06.2023

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Escherichia coli	Не обнаружено	не допускается	КОЕ/100 см ³	ГОСТ 34786-2021 п.9.1
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	КОЕ/100 см ³	ГОСТ 34786-2021 п.9.1
3	Общее микробное число (ОМЧ) (37±1,0) °С	14	50	КОЕ в 1 мл	ГОСТ 34786-2021 п.7.1
4	Колифаги	Не обнаружено	не допускается	БОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01 п.8.5
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний				Подпись	
Заведующая отделением микробиологических исследований Шакович Г.И.					

Конец протокола

Общее количество страниц: 2, страница 2

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается. Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле. Протокол распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Усть-Лабинский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 350000 г.Краснодар, ул. им.Гоголя 56/1. Телефон, факс: (86535)5-02-36.

Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. Островского, дом 115.

E-mail: ulabfguz@mail.ru

Фактический адрес места осуществления деятельности: 352330, РОССИЯ, Краснодарский край, Усть-Лабинский р-н, Усть-Лабинск г, Островского ул, дом 115, Здание лаборатории сангигиенической и паразитологической с пристройками пом. №2-4, №17 (архив)

353101, РОССИЯ, Краснодарский край, Выселковский р-н, Выселки ст-ца, Северная ул, дом 5, помещения 1-27,31,32, 29 (архив)

Номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Краснодарском крае»:

Е.Н. Кравченко

08.06.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 0971.2В от 08.06.2023

Наименование пробы (образца) испытаний: *Вода питьевая - централизованное водоснабжение - Водопроводный кран с. Заря ул. Школьная 67*

Заказчик: *МУП «ЖКХ Березанское»*

Юридический (фактический) адрес: *Краснодарский край, Выселковский район, ст.Березанская, ул.Советская 53 А*

Дата и время отбора пробы (образца)*: *05.06.2023 09:30*

Дата и время доставки пробы (образца): *05.06.2023 10:30*

Сотрудник, отобравший пробы*: *Мастер по водоснабжению Тюканов В.В.*

Цель отбора: *ПК/СГМ*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы)*: *МУП «ЖКХ Березанское» Краснодарский край, Выселковский район, ст.Березанская, ул.Советская 53 А*

Объект, где производился отбор пробы (образца)*: *МУП «ЖКХ Березанское», Краснодарский край, Выселковский район, ст.Березанская, ул.Советская, 53 А*

Код пробы (образца): *0971.2В*

НД на методику отбора*: *ГОСТ Р 56237-2014*

НД на объем лабораторных исследований и их оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

Условия транспортировки*: *Автотранспорт, температура +6С, термосумка*

Дополнительные сведения:

** данные предоставлены заказчиком*

Лицо ответственное за составление данного протокола:

С.С. Сахно
Делопроизводитель *Сахно Н.В.*

Код образца (пробы): 0971.2В

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата начала исследования: 05.06.2023

Дата окончания исследования: 05.06.2023


№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах при 20 °С	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
2	Запах при 60 °С	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
3	Привкус	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
4	Мутность	менее 1	не более 2,6	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
5	Цветность	5,1 ± 1,5	не более 20	град.цветности (Cr-Co), 20° С	ГОСТ 31868-2012
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний				Подпись	
Ведущий инженер-лаборант Ковалева С.Г.					

Код образца (пробы): 0971.2В

Микробиологическая лаборатория

Дата начала исследования: 05.06.2023

Дата окончания исследования: 06.06.2023

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Escherichia coli	Не обнаружено	не допускается	КОЕ/100 см ³	ГОСТ 34786-2021 п.9.1
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	КОЕ/100 см ³	ГОСТ 34786-2021 п.9.1
3	Общее микробное число (ОМЧ) (37±1,0) °С	9	50	КОЕ в 1 мл	ГОСТ 34786-2021 п.7.1
4	Колифаги	Не обнаружено	не допускается	БОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01 п.8.5
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний				Подпись	
Заведующая отделением микробиологических исследований Шакович Г.И.					

Конец протокола

Общее количество страниц: 2, страница 2

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается. Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле. Протокол распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Усть-Лабинский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 350000 г.Краснодар, ул. им.Гоголя 56/1. Телефон, факс: (86535)5-02-36.

Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. Островского, дом 115.

E-mail: ulabfguz@mail.ru

Фактический адрес места осуществления деятельности: 352330, РОССИЯ, Краснодарский край, Усть-Лабинский р-н, Усть-Лабинск г, Островского ул, дом 115, Здание лаборатории сангигиенической и паразитологической с пристройками пом. №2-4, №17 (архив)

353101, РОССИЯ, Краснодарский край, Выселковский р-н, Выселки ст-ца, Северная ул, дом 5, помещения 1-27,31,32, 29 (архив)

Номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.



УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Краснодарском крае»:
Е.Н. Кравченко
08.06.2023

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 0972.2В от 08.06.2023

Наименование пробы (образца) испытаний: *Вода питьевая - централизованное водоснабжение - Водопроводный кран ст. Березанская ул. Почтовая 3 Д/С № 7*

Заказчик: МУП «ЖКХ Березанское»

Юридический (фактический) адрес: *Краснодарский край, Выселковский район, ст.Березанская, ул.Советская 53 А*

Дата и время отбора пробы (образца)*: *05.06.2023 09:30*

Дата и время доставки пробы (образца): *05.06.2023 10:30*

Сотрудник, отобравший пробы*: *Мастер по водоснабжению Тюканов В.В.*

Цель отбора: *Производственный контроль*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы)*: *МУП «ЖКХ Березанское» Краснодарский край, Выселковский район, ст.Березанская, ул.Советская 53 А*

Объект, где производился отбор пробы (образца)*: *МУП «ЖКХ Березанское», Краснодарский край, Выселковский район, ст.Березанская, ул.Советская, 53 А*

Код пробы (образца): *0972.2В*

НД на методику отбора*: *ГОСТ Р 56237-2014*

НД на объем лабораторных исследований и их оценку:


СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

Условия транспортировки*: *Автотранспорт, температура +6С, термосумка*

Дополнительные сведения:

* данные предоставлены заказчиком

Лицо ответственное за составление данного протокола:

 Делопроизводитель Сахно Н.В.

Код образца (пробы): 0972.2В

Микробиологическая лаборатория

Дата начала исследования: 05.06.2023

Дата окончания исследования: 06.06.2023

№ п\п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Escherichia coli	Не обнаружено	не допускается	КОЕ/100 см ³	ГОСТ 34786-2021 п.9.1
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	КОЕ/100 см ³	ГОСТ 34786-2021 п.9.1
3	Общее микробное число (ОМЧ) (37±1,0) °С	10	50	КОЕ в 1 мл	ГОСТ 34786-2021 п.7.1
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний Заведующая отделением микробиологических исследований Шакович Г.И.				Подпись 	

Конец протокола

Общее количество страниц: 2, страница 2

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается. Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле. Протокол распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Усть-Лабинский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 350000 г.Краснодар, ул. им.Гоголя 56/1. Телефон, факс: (86535)5-02-36.

Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. Островского, дом 115.

E-mail: ulabfguz@mail.ru

Фактический адрес места осуществления деятельности: 352330, РОССИЯ, Краснодарский край, Усть-Лабинский р-н, Усть-Лабинск г, Островского ул, дом 115, Здание лаборатории санитарно-гигиенической и паразитологической с пристройками пом. №2-4, №17 (архив)

353101, РОССИЯ, Краснодарский край, Выселковский р-н, Выселки ст-ца, Северная ул, дом 5, помещения 1-27,31,32, 29 (архив)

Номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.



УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Краснодарском крае»:

Е.Н. Кравченко
26.05.2023

М.П.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 0805.2В от 26.05.2023

Наименование пробы (образца) испытаний: *Вода питьевая - централизованное водоснабжение - Артезианская скважина № 12187/7 ст. Березанская*

Заказчик: МУП «ЖКХ Березанское»

Юридический (фактический) адрес: *Краснодарский край, Выселковский район, ст.Березанская, ул.Советская 53 А*

Дата и время отбора пробы (образца)*: *16.05.2023 09:30*

Дата и время доставки пробы (образца): *16.05.2023 10:30*

Сотрудник, отобравший пробы*: *Мастер по водоснабжению Тюканов В.В.*

Цель отбора: *Производственный контроль*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы)*: *МУП «ЖКХ Березанское» Краснодарский край, Выселковский район, ст.Березанская, ул.Советская 53 А*

Объект, где производился отбор пробы (образца)*: *МУП «ЖКХ Березанское», Краснодарский край, Выселковский район, ст.Березанская, ул.Советская, 53 А*

Код пробы (образца): *0805.2В*

НД на методику отбора*: *ГОСТ Р 56237-2014*

НД на объем лабораторных исследований и их оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

Условия транспортировки*: *Автотранспорт, температура +6С, термосумка*

Дополнительные сведения:

** данные предоставлены заказчиком*



Лицо ответственное за составление данного протокола:

Делопроизводитель Сахно Н.В.

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата начала исследования: 16.05.2023

Дата окончания исследования: 25.05.2023

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах при 20 °С	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
2	Запах при 60 °С	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
3	Привкус	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
4	Мутность	менее 1	не более 2,6	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
5	Цветность	2,2 ± 0,7	не более 20	град.цветности (Cr-Co), 20° С	ГОСТ 31868-2012
6	рН	8,4 ± 0,2 (среднее арифметическое значение двух параллельных определений)	от 6 до 9	единицы рН	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
7	Общая минерализация (сухой остаток)	265 ± 27	не более 1000	мг/дм ³	ГОСТ 18164-72
8	Жесткость общая	0,70 ± 0,11	не более 7	°Ж	ГОСТ 31954-2012 метод А
9	Окисляемость перманганатная	0,73 ± 0,15	не более 5	мгО/дм ³	ПНДФ 14.1:2:4.154-99
10	Аммиак	0,10 ± 0,03	не более 2	мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014 метод А
11	Нитриты	менее 0,003	не более 3	мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014 метод Б
12	Нитраты	0,25 ± 0,05	не более 45	мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014 метод Д
13	Железо /общее	0,13 ± 0,04	не более 0,3	мг/дм ³	ГОСТ 4011-72 п.2
14	Марганец	0,026 ± 0,007	не более 0,1	мг/дм ³	ГОСТ 4974-2014 метод А, вариант 2
15	Хлориды	34 ± 5	не более 350	мг/дм ³	ГОСТ 4245-72 п.2
16	Сульфаты	58 ± 5 (среднее арифметическое значение двух параллельных определений)	не более 500	мг/дм ³	ГОСТ 31940-2012 метод 1
17	Цинк	0,0017 ± 0,0005	не более 5	мг/дм ³	МУ 08-47/163
18	Кадмий /суммарно	менее 0,0002	не более 0,001	мг/дм ³	МУ 08-47/163
19	Свинец /суммарно	0,00021 ± 0,00006	не более 0,03	мг/дм ³	МУ 08-47/163
20	Медь /суммарно	0,0029 ± 0,0009	не более 1,0	мг/дм ³	МУ 08-47/163
21	Ртуть /суммарно	менее 0,00004	не более 0,0005	мг/дм ³	МУ 08-47/162
22	Мышьяк /суммарно	менее 0,002	не более 0,05	мг/дм ³	МУ 31-09/04
23	Бериллий	менее 0,0001	не более 0,0002	мг/дм ³	М 01-35-2006
24	Бор /суммарно	менее 0,05	не более 0,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.36-95
25	Молибден /суммарно	менее 0,025	не более 0,07	мг/дм ³	М 01-28-2007
26	Селен /суммарно	менее 0,0001	не более 0,01	мг/дм ³	ГОСТ 19413-89
27	Алюминий	менее 0,01	не более 0,2	мг/дм ³	ПНДФ 14.1:2:4.181-02
28	Фенол	менее 0,0005	не более 0,001	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.182-02
29	Анионные поверхностно-активные вещества (АПАВ)	менее 0,01	не более 0,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4:15
30	Нефтепродукты (суммарно)	менее 0,005	не более 0,1	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний				Подпись	
Ведущий инженер-лаборант Ковалева С.Г.					
Ведущий инженер-лаборант Герцикова Н.В.					


Общее количество страниц: 3, страница 2

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается. Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле. Протокол распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям.

Микробиологическая лаборатория

Дата начала исследования: 16.05.2023

Дата окончания исследования: 17.05.2023

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Escherichia coli	Не обнаружено	не допускается	КОЕ/100 см ³	ГОСТ 34786-2021 п.9.1
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	КОЕ/100 см ³	ГОСТ 34786-2021 п.9.1
3	Общее микробное число (ОМЧ) (37±1,0) °С	5	50	КОЕ в 1 мл	ГОСТ 34786-2021 п.7.1
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний					Подпись
Заведующая отделением микробиологических исследований Шакович Г.И.					

Конец протокола

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Усть-Лабинский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 350000 г.Краснодар, ул. им.Гоголя 56/1. Телефон, факс: (86535)5-02-36.

Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. Островского, дом 115.

E-mail: ulabfguz@mail.ru

Фактический адрес места осуществления деятельности: 352330, РОССИЯ, Краснодарский край, Усть-Лабинский р-н, Усть-Лабинск г, Островского ул, дом 115, Здание лаборатории сангигиенической и паразитологической с пристройками пом. №2-4, №17 (архив)

353101, РОССИЯ, Краснодарский край, Выселковский р-н, Выселки ст-ца, Северная ул, дом 5, помещения 1-27,31,32, 29 (архив)

Номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.



УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Краснодарском крае»:
Е.Н. Кравченко
26.05.2023

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 0801.2В от 26.05.2023

Наименование пробы (образца) испытаний: *Вода питьевая - централизованное водоснабжение - Артезианская скважина № 6626/9.2 ст. Березанская*

Заказчик: *МУП «ЖКХ Березанское»*

Юридический (фактический) адрес: *Краснодарский край, Выселковский район, ст.Березанская, ул.Советская 53 А*

Дата и время отбора пробы (образца)*: *16.05.2023 09:30*

Дата и время доставки пробы (образца): *16.05.2023 10:30*

Сотрудник, отобравший пробы*: *Мастер по водоснабжению Тюканов В.В.*

Цель отбора: *Производственный контроль*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы)*: *МУП «ЖКХ Березанское» Краснодарский край, Выселковский район, ст.Березанская, ул.Советская 53 А*

Объект, где производился отбор пробы (образца)*: *МУП «ЖКХ Березанское», Краснодарский край, Выселковский район, ст.Березанская, ул.Советская, 53 А*

Код пробы (образца): *0801.2В*

НД на методику отбора*: *ГОСТ Р 56237-2014*

НД на объем лабораторных исследований и их оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

Условия транспортировки*: *Автотранспорт, температура +6С, термосумка*

Дополнительные сведения:

* *данные предоставлены заказчиком*

Лицо ответственное за составление данного протокола:


Сей Делопроизводитель Сахио Н.В.

Код образца (пробы): 0801.2В

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата начала исследования: 16.05.2023

Дата окончания исследования: 23.05.2023


№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах при 20 °С	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
2	Запах при 60 °С	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
3	Привкус	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
4	Мутность	менее 1	не более 2,6	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
5	Цветность	2,0 ± 0,6	не более 20	град.цветности (Cr-Co), 20 ⁰ С	ГОСТ 31868-2012
6	pH	8,3 ± 0,2 (среднее арифметическое значение двух параллельных определений)	от 6 до 9	единицы pH	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
7	Общая минерализация (сухой остаток)	268 ± 27	не более 1000	мг/дм ³	ГОСТ 18164-72
8	Жесткость общая	0,60 ± 0,09	не более 7	⁰ Ж	ГОСТ 31954-2012 метод А
9	Окисляемость перманганатная	0,77 ± 0,15	не более 5	мгО/дм ³	ПНДФ 14.1:2:4.154-99
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний Ведущий инженер-лаборант Ковалева С.Г.				Подпись 	

Код образца (пробы): 0801.2В

Микробиологическая лаборатория

Дата начала исследования: 16.05.2023

Дата окончания исследования: 17.05.2023

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Escherichia coli	Не обнаружено	не допускается	КОЕ/100 см ³	ГОСТ 34786-2021 п.9.1
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	КОЕ/100 см ³	ГОСТ 34786-2021 п.9.1
3	Общее микробное число (ОМЧ) (37±1,0) °С	5	50	КОЕ в 1 мл	ГОСТ 34786-2021 п.7.1
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний Заведующая отделением микробиологических исследований Шакович Г.И.				Подпись 	

Конец протокола

Общее количество страниц: 2, страница 2

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается. Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле. Протокол распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Усть-Лабинский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 350000 г.Краснодар, ул. им.Гоголя 56/1. Телефон, факс: (86535)5-02-36.

Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. Островского, дом 115.

E-mail: ulabfguz@mail.ru

Фактический адрес места осуществления деятельности: 352330, РОССИЯ, Краснодарский край, Усть-Лабинский р-н, Усть-Лабинск г, Островского ул, дом 115, Здание лаборатории сангигиенической и

паразитологической с пристройками пом. №2-4, №17 (архив)

353101, РОССИЯ, Краснодарский край, Выселковский р-н, Выселки ст-ца, Северная ул, дом 5, помещения 1-27,31,32, 29 (архив)

Номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.



УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Краснодарском крае»:
Е.Н. Кравченко
26.05.2023

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 0802.2В от 26.05.2023

Наименование пробы (образца) испытаний: *Вода питьевая - централизованное водоснабжение - Артезианская скважина №12181/5 ст. Березанская*

Заказчик: МУП «ЖКХ Березанское»

Юридический (фактический) адрес: Краснодарский край, Выселковский район, ст.Березанская, ул.Советская 53 А

Дата и время отбора пробы (образца)*: 16.05.2023 09:30

Дата и время доставки пробы (образца): 16.05.2023 10:30

Сотрудник, отобравший пробы*: Мастер по водоснабжению Тюканов В.В.

Цель отбора: Производственный контроль

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы)*: МУП «ЖКХ Березанское» Краснодарский край, Выселковский район, ст.Березанская, ул.Советская 53 А

Объект, где производился отбор пробы (образца)*: МУП «ЖКХ Березанское», Краснодарский край, Выселковский район, ст.Березанская, ул.Советская, 53 А

Код пробы (образца): 0802.2В

НД на методику отбора*: ГОСТ Р 56237-2014

НД на объем лабораторных исследований и их оценку:


СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

Условия транспортировки*: Автотранспорт, температура +6С, термосумка

Дополнительные сведения:

* данные предоставлены заказчиком

Лицо ответственное за составление данного протокола:


 Делопроизводитель Сахно Н.В.

Код образца (пробы): 0802.2В

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата начала исследования: 16.05.2023

Дата окончания исследования: 23.05.2023


№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах при 20 °С	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
2	Запах при 60 °С	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
3	Привкус	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
4	Мутность	менее 1	не более 2,6	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
5	Цветность	2,0 ± 0,6	не более 20	град.цветности (Cr-Co), 20 ⁰ С	ГОСТ 31868-2012
6	рН	8,4 ± 0,2 (среднее арифметическое значение двух параллельных определений)	от 6 до 9	единицы рН	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
7	Общая минерализация (сухой остаток)	266 ± 27	не более 1000	мг/дм ³	ГОСТ 18164-72
8	Жесткость общая	0,70 ± 0,11	не более 7	⁰ Ж	ГОСТ 31954-2012 метод А
9	Окисляемость перманганатная	0,77 ± 0,15	не более 5	мгО/дм ³	ПНДФ 14.1:2:4.154-99
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний				Подпись	
Ведущий инженер-лаборант Ковалева С.Г.					

Код образца (пробы): 0802.2В

Микробиологическая лаборатория

Дата начала исследования: 16.05.2023

Дата окончания исследования: 17.05.2023

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Escherichia coli	Не обнаружено	не допускается	КОЕ/100 см ³	ГОСТ 34786-2021 п.9.1
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	КОЕ/100 см ³	ГОСТ 34786-2021 п.9.1
3	Общее микробное число (ОМЧ) (37±1,0) °С	4	50	КОЕ в 1 мл	ГОСТ 34786-2021 п.7.1
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний				Подпись	
Заведующая отделением микробиологических исследований Шакович Г.И.					

Конец протокола

Общее количество страниц: 2, страница 2

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается. Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле. Протокол распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Усть-Лабинский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 350000 г.Краснодар, ул. им.Гоголя 56/1. Телефон, факс: (86535)5-02-36.

Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. Островского, дом 115.

E-mail: ulabfguz@mail.ru

Фактический адрес места осуществления деятельности: 352330, РОССИЯ, Краснодарский край, Усть-

Лабинский р-н, Усть-Лабинск г, Островского ул, дом 115, Здание лаборатории сангигиенической и

паразитологической с пристройками пом. №2-4, №17 (архив)

353101, РОССИЯ, Краснодарский край, Выселковский р-н, Выселки ст-ца, Северная ул, дом 5, помещения

1-27,31,32, 29 (архив)

Номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.



УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Краснодарском крае»:
Е.Н. Кравченко
26.05.2023

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 0803.2В от 26.05.2023

Наименование пробы (образца) испытаний: *Вода питьевая - централизованное водоснабжение - Артезианская скважина № 26544/11 п. Заречный*

Заказчик: МУП «ЖКХ Березанское»

Юридический (фактический) адрес: Краснодарский край, Выселковский район, ст.Березанская, ул.Советская 53 А

Дата и время отбора пробы (образца)*: 16.05.2023 09:30

Дата и время доставки пробы (образца): 16.05.2023 10:30

Сотрудник, отобравший пробы*: Мастер по водоснабжению Тюканов В.В.

Цель отбора: Производственный контроль

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы)*: МУП «ЖКХ Березанское» Краснодарский край, Выселковский район, ст.Березанская, ул.Советская 53 А

Объект, где производился отбор пробы (образца)*: МУП «ЖКХ Березанское», Краснодарский край, Выселковский район, ст.Березанская, ул.Советская,53 А

Код пробы (образца): 0803.2В

НД на методику отбора*: ГОСТ Р 56237-2014

НД на объем лабораторных исследований и их оценку:


СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

Условия транспортировки*: Автотранспорт, температура +6С, термосумка

Дополнительные сведения:

* данные предоставлены заказчиком

Лицо ответственное за составление данного протокола:


 Делопроизводитель Саخنo Н.В.

Код образца (пробы): 0803.2В

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата начала исследования: 16.05.2023

Дата окончания исследования: 23.05.2023


№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах при 20 °С	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
2	Запах при 60 °С	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
3	Привкус	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
4	Мутность	менее 1	не более 2,6	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
5	Цветность	5,1 ± 1,5	не более 20	град.цветности (Cr-Co), 20° С	ГОСТ 31868-2012
6	pH	8,4 ± 0,2 (среднее арифметическое значение двух параллельных определений)	от 6 до 9	единицы pH	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
7	Общая минерализация (сухой остаток)	358 ± 36	не более 1000	мг/дм ³	ГОСТ 18164-72
8	Жесткость общая	0,70 ± 0,11	не более 7	°Ж	ГОСТ 31954-2012 метод А
9	Окисляемость перманганатная	0,77 ± 0,15	не более 5	мгО/дм ³	ПНДФ 14.1:2:4.154-99
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний				Подпись	
Ведущий инженер-лаборант Ковалева С.Г.					

Код образца (пробы): 0803.2В

Микробиологическая лаборатория

Дата начала исследования: 16.05.2023

Дата окончания исследования: 17.05.2023

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Escherichia coli	Не обнаружено	не допускается	КОЕ/100 см ³	ГОСТ 34786-2021 п.9.1
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	КОЕ/100 см ³	ГОСТ 34786-2021 п.9.1
3	Общее микробное число (ОМЧ) (37±1,0) °С	7	50	КОЕ в 1 мл	ГОСТ 34786-2021 п.7.1
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний				Подпись	
Заведующая отделением микробиологических исследований Шакович Г.И.					

Конец протокола

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Усть-Лабинский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 350000 г.Краснодар, ул. им.Гоголя 56/1. Телефон, факс: (86535)5-02-36.

Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. Островского, дом 115.

E-mail: ulabfguz@mail.ru

Фактический адрес места осуществления деятельности: 352330, РОССИЯ, Краснодарский край, Усть-Лабинский р-н, Усть-Лабинск г, Островского ул, дом 115, Здание лаборатории сангигиенической и паразитологической с пристройками пом. №2-4, №17 (архив)

353101, РОССИЯ, Краснодарский край, Выселковский р-н, Выселки ст-ца, Северная ул, дом 5, помещения 1-27,31,32, 29 (архив)

Номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Краснодарском крае»:

Е.Н. Кравченко

26.05.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 0804.2В от 26.05.2023

Наименование пробы (образца) испытаний: *Вода питьевая - централизованное водоснабжение - Артезианская скважина № 5772/12 с. Заря*

Заказчик: *МУП «ЖКХ Березанское»*

Юридический (фактический) адрес: *Краснодарский край, Выселковский район, ст.Березанская, ул.Советская 53 А*

Дата и время отбора пробы (образца)*: *16.05.2023 09:30*

Дата и время доставки пробы (образца): *16.05.2023 10:30*

Сотрудник, отобравший пробы*: *Мастер по водоснабжению Тюканов В.В.*

Цель отбора: *Производственный контроль*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы)*: *МУП «ЖКХ Березанское» Краснодарский край, Выселковский район, ст.Березанская, ул.Советская 53 А*

Объект, где производился отбор пробы (образца)*: *МУП «ЖКХ Березанское», Краснодарский край, Выселковский район, ст.Березанская, ул.Советская,53 А*

Код пробы (образца): *0804.2В*

НД на методику отбора*: *ГОСТ Р 56237-2014*

НД на объем лабораторных исследований и их оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

Условия транспортировки*: *Автотранспорт, температура +6С, термосумка*

Дополнительные сведения:

** данные предоставлены заказчиком*

Лицо ответственное за составление данного протокола:


Сахно Н.В.
Делопроизводитель Сахно Н.В.

Код образца (пробы): 0804.2В

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата начала исследования: 16.05.2023

Дата окончания исследования: 23.05.2023

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах при 20 °С	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
2	Запах при 60 °С	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
3	Привкус	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
4	Мутность	менее 1	не более 2,6	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
5	Цветность	5,1 ± 1,5	не более 20	град.цветности (Cr-Co), 20° С	ГОСТ 31868-2012
6	pH	8,4 ± 0,2 (среднее арифметическое значение двух параллельных определений)	от 6 до 9	единицы pH	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
7	Общая минерализация (сухой остаток)	356 ± 36	не более 1000	мг/дм ³	ГОСТ 18164-72
8	Жесткость общая	0,60 ± 0,09	не более 7	°Ж	ГОСТ 31954-2012 метод А
9	Окисляемость перманганатная	0,77 ± 0,14	не более 5	мгО/дм ³	ПНДФ 14.1:2:4.154-99
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний				Подпись	
Ведущий инженер-лаборант Ковалева С.Г.					

Код образца (пробы): 0804.2В

Микробиологическая лаборатория

Дата начала исследования: 16.05.2023

Дата окончания исследования: 17.05.2023

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Escherichia coli	Не обнаружено	не допускается	КОЕ/100 см ³	ГОСТ 34786-2021 п.9.1
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	КОЕ/100 см ³	ГОСТ 34786-2021 п.9.1
3	Общее микробное число (ОМЧ) (37±1,0) °С	6	50	КОЕ в 1 мл	ГОСТ 34786-2021 п.7.1
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний				Подпись	
Заведующая отделением микробиологических исследований Шакович Г.И.					

Конец протокола

Общее количество страниц: 2, страница 2

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается. Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле. Протокол распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Усть-Лабинский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 350000 г.Краснодар, ул. им.Гоголя 56/1. Телефон, факс: (86535)5-02-36.

Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. Островского, дом 115.

E-mail: ulabfguz@mail.ru

Фактический адрес места осуществления деятельности: 352330, РОССИЯ, Краснодарский край, Усть-Лабинский р-н, Усть-Лабинск г, Островского ул, дом 115, Здание лаборатории сангигиенической и паразитологической с пристройками пом. №2-4, №17 (архив)

353101, РОССИЯ, Краснодарский край, Выселковский р-н, Выселки ст-ца, Северная ул, дом 5, помещения 1-27,31,32, 29 (архив)

Номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Краснодарском крае»:

Е.Н. Кравченко
18.05.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 0797.2В от 18.05.2023

Наименование пробы (образца) испытаний: *Вода питьевая - централизованное водоснабжение - Водопроводный кран ст. Березанская ул. Почтовая 39*

Заказчик: *МУП «ЖКХ Березанское»*

Юридический (фактический) адрес: *Краснодарский край, Выселковский район, ст.Березанская, ул.Советская 53 А*

Дата и время отбора пробы (образца)*: *16.05.2023 09:30*

Дата и время доставки пробы (образца): *16.05.2023 10:30*

Сотрудник, отобравший пробы*: *Мастер по водоснабжению Тюканов В.В.*

Цель отбора: *ПК/СГМ*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы)*: *МУП «ЖКХ Березанское» Краснодарский край, Выселковский район, ст.Березанская, ул.Советская 53 А*

Объект, где производился отбор пробы (образца)*: *МУП «ЖКХ Березанское», Краснодарский край, Выселковский район, ст.Березанская, ул.Советская,53 А*

Код пробы (образца): *0797.2В*

НД на методику отбора*: *ГОСТ Р 56237-2014*

НД на объем лабораторных исследований и их оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

Условия транспортировки*: *Автотранспорт, температура +6С, термосумка*

Дополнительные сведения:

* *данные предоставлены заказчиком*

Лицо ответственное за составление данного протокола:


Сахно Н.В.
Делопроизводитель Сахно Н.В.

Код образца (пробы): 0797.2В

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата начала исследования: 16.05.2023

Дата окончания исследования: 16.05.2023

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах при 20 °С	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
2	Запах при 60 °С	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
3	Привкус	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
4	Мутность	менее 1	не более 2,6	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
5	Цветность	2,2 ± 0,7	не более 20	град.цветности (Cr-Co), 20 ⁰ С	ГОСТ 31868-2012
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний					Подпись
Ведущий инженер-лаборант Ковалева С.Г.					

Код образца (пробы): 0797.2В

Микробиологическая лаборатория

Дата начала исследования: 16.05.2023

Дата окончания исследования: 17.05.2023

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Escherichia coli	Не обнаружено	не допускается	КОЕ/100 см ³	ГОСТ 34786-2021 п.9.1
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	КОЕ/100 см ³	ГОСТ 34786-2021 п.9.1
3	Общее микробное число (ОМЧ) (37±1,0) °С	12	50	КОЕ в 1 мл	ГОСТ 34786-2021 п.7.1
4	Колифаги	Не обнаружено	не допускается	БОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01 п.8.5
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний					Подпись
Заведующая отделением микробиологических исследований Шакович Г.И.					

Конец протокола

Общее количество страниц: 2, страница 2


Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается. Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле. Протокол распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям.

Код образца (пробы): 0798.2В

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата начала исследования: 16.05.2023

Дата окончания исследования: 16.05.2023

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах при 20 °С	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
2	Запах при 60 °С	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
3	Привкус	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
4	Мутность	менее 1	не более 2,6	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
5	Цветность	4,9 ± 1,5	не более 20	град.цветности (Cr-Co), 20 ⁰ С	ГОСТ 31868-2012
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний					Подпись
Ведущий инженер-лаборант Ковалева С.Г.					

Код образца (пробы): 0798.2В

Микробиологическая лаборатория

Дата начала исследования: 16.05.2023

Дата окончания исследования: 17.05.2023

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Escherichia coli	Не обнаружено	не допускается	КОЕ/100 см ³	ГОСТ 34786-2021 п.9.1
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	КОЕ/100 см ³	ГОСТ 34786-2021 п.9.1
3	Общее микробное число (ОМЧ) (37±1,0) °С	10	50	КОЕ в 1 мл	ГОСТ 34786-2021 п.7.1
4	Колифаги	Не обнаружено	не допускается	БОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01 п.8.5
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний					Подпись
Заведующая отделением микробиологических исследований Шакович Г.И.					

Конец протокола

Общее количество страниц: 2, страница 2

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается. Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле. Протокол распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Усть-Лабинский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 350000 г.Краснодар, ул. им.Гоголя 56/1. Телефон, факс: (86535)5-02-36.

Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. Островского, дом 115.

E-mail: ulabfguz@mail.ru

Фактический адрес места осуществления деятельности: 352330, РОССИЯ, Краснодарский край, Усть-Лабинский р-н, Усть-Лабинск г, Островского ул, дом 115, Здание лаборатории сангигиенической и паразитологической с пристройками пом. №2-4, №17 (архив)

353101, РОССИЯ, Краснодарский край, Выселковский р-н, Выселки ст-ца, Северная ул, дом 5, помещения 1-27,31,32, 29 (архив)

Номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Краснодарском крае»:

Е.Н. Кравченко

18.05.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 0799.2В от 18.05.2023

Наименование пробы (образца) испытаний: *Вода питьевая - централизованное водоснабжение - Водопроводный кран с. Заря ул. Школьная 67*

Заказчик: МУП «ЖКХ Березанское»

Юридический (фактический) адрес: Краснодарский край, Выселковский район, ст.Березанская, ул.Советская 53 А

Дата и время отбора пробы (образца)*: 16.05.2023 09:30

Дата и время доставки пробы (образца): 16.05.2023 10:30

Сотрудник, отобравший пробы*: Мастер по водоснабжению Тюканов В.В.

Цель отбора: ПК/СГМ

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы)*: МУП «ЖКХ Березанское» Краснодарский край, Выселковский район, ст.Березанская, ул.Советская 53 А

Объект, где производился отбор пробы (образца)*: МУП «ЖКХ Березанское», Краснодарский край, Выселковский район, ст.Березанская, ул.Советская, 53 А

Код пробы (образца): 0799.2В

НД на методику отбора*: ГОСТ Р 56237-2014

НД на объем лабораторных исследований и их оценку:


СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

Условия транспортировки*: Автотранспорт, температура +6С, термосумка

Дополнительные сведения:

* данные предоставлены заказчиком

Лицо ответственное за составление данного протокола:


 Делопроизводитель Сахно Н.В.

Код образца (пробы): 0799.2В

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата начала исследования: 16.05.2023

Дата окончания исследования: 16.05.2023


№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах при 20 °С	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
2	Запах при 60 °С	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
3	Привкус	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
4	Мутность	менее 1	не более 2,6	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
5	Цветность	5,1 ± 1,5	не более 20	град.цветности (Cr-Co), 20° С	ГОСТ 31868-2012
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний					Подпись
Ведущий инженер-лаборант Ковалева С.Г.					

Код образца (пробы): 0799.2В

Микробиологическая лаборатория

Дата начала исследования: 16.05.2023

Дата окончания исследования: 16.05.2023

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Escherichia coli	Не обнаружено	не допускается	КОЕ/100 см ³	ГОСТ 34786-2021 п.9.1
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	КОЕ/100 см ³	ГОСТ 34786-2021 п.9.1
3	Общее микробное число (ОМЧ) (37±1,0) °С	11	50	КОЕ в 1 мл	ГОСТ 34786-2021 п.7.1
4	Колифаги	Не обнаружено	не допускается	БОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01 п.8.5
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний					Подпись
Заведующая отделением микробиологических исследований Шакович Г.И.					

Конец протокола

Общее количество страниц: 2, страница 2

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается. Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле. Протокол распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Усть-Лабинский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 350000 г.Краснодар, ул. им.Гоголя 56/1. Телефон, факс: (86535)5-02-36.

Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. Островского, дом 115.

E-mail: ulabfguz@mail.ru

Фактический адрес места осуществления деятельности: 352330, РОССИЯ, Краснодарский край, Усть-Лабинский р-н, Усть-Лабинск г, Островского ул, дом 115, Здание лаборатории сангигиенической и паразитологической с пристройками пом. №2-4, №17 (архив)

353101, РОССИЯ, Краснодарский край, Выселковский р-н, Выселки ст-ца, Северная ул, дом 5, помещения 1-27,31,32, 29 (архив)

Номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.



УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Краснодарском крае»:
Е.Н. Кравченко
18.05.2023

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 0800.2В от 18.05.2023

Наименование пробы (образца) испытаний: *Вода питьевая - централизованное водоснабжение - Водопроводный кран ст. Березанская ул. Почтовая 3 Д/С № 7*

Заказчик: МУП «ЖКХ Березанское»

Юридический (фактический) адрес: Краснодарский край, Выселковский район, ст.Березанская, ул.Советская 53 А

Дата и время отбора пробы (образца)*: 16.05.2023 09:30

Дата и время доставки пробы (образца): 16.05.2023 10:30

Сотрудник, отобравший пробы*: Мастер по водоснабжению Тюканов В.В.

Цель отбора: Производственный контроль

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы)*: МУП «ЖКХ Березанское» Краснодарский край, Выселковский район, ст.Березанская, ул.Советская 53 А

Объект, где производился отбор пробы (образца)*: МУП «ЖКХ Березанское», Краснодарский край, Выселковский район, ст.Березанская, ул.Советская, 53 А

Код пробы (образца): 0800.2В

НД на методику отбора*: ГОСТ Р 56237-2014

НД на объем лабораторных исследований и их оценку:


СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

Условия транспортировки*: Автотранспорт, температура +6С, термосумка

Дополнительные сведения:

* данные предоставлены заказчиком

Лицо ответственное за составление данного протокола:


 Делопроизводитель Сахно Н.В.

Код образца (пробы): 0800.2В

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата начала исследования: 16.05.2023

Дата окончания исследования: 16.05.2023

№ п\п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах при 20 °С	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
2	Запах при 60 °С	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
3	Привкус	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
4	Мутность	менее 1	не более 2,6	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
5	Цветность	2,0 ± 0,6	не более 20	град.цветности (Cr-Co), 20 ⁰ С	ГОСТ 31868-2012
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний Ведущий инженер-лаборант Ковалева С.Г.				Подпись 	

Код образца (пробы): 0800.2В

Микробиологическая лаборатория

Дата начала исследования: 16.05.2023

Дата окончания исследования: 17.05.2023

№ п\п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	<i>Escherichia coli</i>	Не обнаружено	не допускается	КОЕ/100 см ³	ГОСТ 34786-2021 п.9.1
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	КОЕ/100 см ³	ГОСТ 34786-2021 п.9.1
3	Общее микробное число (ОМЧ) (37±1,0) °С	9	50	КОЕ в 1 мл	ГОСТ 34786-2021 п.7.1
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний Заведующая отделением микробиологических исследований Шакович Г.И.				Подпись 	

Конец протокола

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Усть-Лабинский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 350000 г.Краснодар, ул. им.Гоголя 56/1. Телефон, факс: (86535)5-02-36.

Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. Островского, дом 115.

E-mail: ulabfguz@mail.ru

Фактический адрес места осуществления деятельности: 352330, РОССИЯ, Краснодарский край, Усть-Лабинский р-н, Усть-Лабинск г, Островского ул, дом 115, Здание лаборатории сангигиенической и

паразитологической с пристройками пом. №2-4, №17 (архив)

353101, РОССИЯ, Краснодарский край, Выселковский р-н, Выселки ст-ца, Северная ул, дом 5, помещения 1-27,31,32, 29 (архив)

Номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Краснодарском крае»:

Е.Н. Кравченко

06.04.2023



М.П.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 0563.2В от 06.04.2023

Наименование пробы (образца) испытаний: *Вода питьевая - централизованное водоснабжение - Водопроводный кран ст. Березанская ул. Почтовая 39*

Заказчик: *МУП «ЖКХ Березанское»*

Юридический (фактический) адрес: *Краснодарский край, Выселковский район, ст.Березанская, ул.Советская 53 А*

Дата и время отбора пробы (образца)*: *05.04.2023 09:30*

Дата и время доставки пробы (образца): *05.04.2023 10:30*

Сотрудник, отобравший пробы*: *Мастер по водоснабжению Тюканов В.В.*

Цель отбора: *ПК/СГМ*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы)*: *МУП «ЖКХ Березанское» Краснодарский край, Выселковский район, ст.Березанская, ул.Советская 53 А*

Объект, где производился отбор пробы (образца)*: *МУП «ЖКХ Березанское», Краснодарский край, Выселковский район, ст.Березанская, ул.Советская,53 А*

Код пробы (образца): *0563.2В*

НД на методику отбора*: *ГОСТ Р 56237-2014*

НД на объем лабораторных исследований и их оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

Условия транспортировки*: *Автотранспорт, температура +6С, термосумка*

Дополнительные сведения:

** данные предоставлены заказчиком*

Лицо ответственное за составление данного протокола:


Делопроизводитель Сахно Н.В.

Код образца (пробы): 0563.2В

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата начала исследования: 05.04.2023

Дата окончания исследования: 05.04.2023


№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах при 20 °С	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
2	Запах при 60 °С	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
3	Привкус	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
4	Мутность	менее 1	не более 2,6	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
5	Цветность	5,1 ± 1,5	не более 20	град.цветности (Cr-Co), 20° С	ГОСТ 31868-2012
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний					Подпись
Ведущий инженер-лаборант Ковалева С.Г.					

Код образца (пробы): 0563.2В

Микробиологическая лаборатория

Дата начала исследования: 05.04.2023

Дата окончания исследования: 06.04.2023

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Escherichia coli	Не обнаружено	не допускается	КОЕ/100 см ³	ГОСТ 34786-2021 п.9.1
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	КОЕ/100 см ³	ГОСТ 34786-2021 п.9.1
3	Общее микробное число (ОМЧ) (37±1,0) °С	12	50	КОЕ в 1 мл	ГОСТ 34786-2021 п.7.1
4	Колифаги	Не обнаружено	не допускается	БОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01 п.8.5
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний					Подпись
Заведующая отделением микробиологических исследований Шакович Г.И.					

Конец протокола

Общее количество страниц: 2, страница 2

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается. Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле. Протокол распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Усть-Лабинский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 350000 г.Краснодар, ул. им.Гоголя 56/1. Телефон, факс: (86535)5-02-36.
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. Островского, дом 115.

E-mail: ulabfguz@mail.ru

Фактический адрес места осуществления деятельности: 352330, РОССИЯ, Краснодарский край, Усть-Лабинский р-н, Усть-Лабинск г, Островского ул, дом 115, Здание лаборатории сангигиенической и паразитологической с пристройками пом. №2-4, №17 (архив)
353101, РОССИЯ, Краснодарский край, Выселковский р-н, Выселки ст-ца, Северная ул, дом 5, помещения 1-27,31,32, 29 (архив)

Номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Краснодарском крае»:
Е.Н. Кравченко
06.04.2023



М.П.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 0563.2В от 06.04.2023

Наименование пробы (образца) испытаний: Вода питьевая - централизованное водоснабжение - Водопроводный кран ст. Березанская ул. Почтовая 39

Заказчик: МУП «ЖКХ Березанское»

Юридический (фактический) адрес: Краснодарский край, Выселковский район, ст.Березанская, ул.Советская 53 А

Дата и время отбора пробы (образца)*: 05.04.2023 09:30

Дата и время доставки пробы (образца): 05.04.2023 10:30

Сотрудник, отобравший пробы*: Мастер по водоснабжению Тюканов В.В.

Цель отбора: ПК/СГМ

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы)*: МУП «ЖКХ Березанское» Краснодарский край, Выселковский район, ст.Березанская, ул.Советская 53 А

Объект, где производился отбор пробы (образца)*: МУП «ЖКХ Березанское», Краснодарский край, Выселковский район, ст.Березанская, ул.Советская, 53 А

Код пробы (образца): 0563.2В

НД на методику отбора*: ГОСТ Р 56237-2014

НД на объем лабораторных исследований и их оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

Условия транспортировки*: Автотранспорт, температура +6С, термосумка

Дополнительные сведения:

* данные предоставлены заказчиком

Лицо ответственное за составление данного протокола:


Делопроизводитель Сахно Н.В.

Код образца (пробы): 0563.2В

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата начала исследования: 05.04.2023

Дата окончания исследования: 05.04.2023

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах при 20 °С	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
2	Запах при 60 °С	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
3	Привкус	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
4	Мутность	менее 1	не более 2,6	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
5	Цветность	5,1 ± 1,5	не более 20	град.цветности (Cr-Co), 20° С	ГОСТ 31868-2012
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний					Подпись
Ведущий инженер-лаборант Ковалева С.Г.					

Код образца (пробы): 0563.2В

Микробиологическая лаборатория

Дата начала исследования: 05.04.2023

Дата окончания исследования: 06.04.2023

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Escherichia coli	Не обнаружено	не допускается	КОЕ/100 см ³	ГОСТ 34786-2021 п.9.1
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	КОЕ/100 см ³	ГОСТ 34786-2021 п.9.1
3	Общее микробное число (ОМЧ) (37±1,0) °С	12	50	КОЕ в 1 мл	ГОСТ 34786-2021 п.7.1
4	Колифаги	Не обнаружено	не допускается	БОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01 п.8.5
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний					Подпись
Заведующая отделением микробиологических исследований Шакович Г.И.					

Конец протокола

Общее количество страниц: 2, страница 2

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается. Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле. Протокол распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Усть-Лабинский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 350000 г.Краснодар, ул. им.Гоголя 56/1. Телефон, факс: (86535)5-02-36.

Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. Островского, дом 115.

E-mail: ulabfguz@mail.ru

Фактический адрес места осуществления деятельности: 352330, РОССИЯ, Краснодарский край, Усть-Лабинский р-н, Усть-Лабинск г, Островского ул, дом 115, Здание лаборатории сангигиенической и паразитологической с пристройками пом. №2-4, №17 (архив)

353101, РОССИЯ, Краснодарский край, Выселковский р-н, Выселки ст-ца, Северная ул, дом 5, помещения 1-27,31,32, 29 (архив)

Номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Краснодарском крае»:

Е.Н. Кравченко
02.03.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 0340.2В от 02.03.2023

Наименование пробы (образца) испытаний: *Вода питьевая - централизованное водоснабжение - Водопроводный кран ст. Березанская ул. Почтовая 39 ЦДК*

Заказчик: МУП «ЖКХ Березанское»

Юридический (фактический) адрес: Краснодарский край, Выселковский район, ст.Березанская, ул.Советская 53 А

Дата и время отбора пробы (образца)*: 28.02.2023 09:30

Дата и время доставки пробы (образца): 28.02.2023 10:30

Сотрудник, отобравший пробы*: Мастер по водоснабжению Тюканов В.В.

Цель отбора: ПК/СГМ

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы)*: МУП «ЖКХ Березанское» Краснодарский край, Выселковский район, ст.Березанская, ул.Советская 53 А

Объект, где производился отбор пробы (образца)*: МУП «ЖКХ Березанское», Краснодарский край, Выселковский район, ст.Березанская, ул.Советская, 53 А

Код пробы (образца): 0340.2В

НД на методику отбора*: ГОСТ Р 56237-2014

НД на объем лабораторных исследований и их оценку:


СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

Условия транспортировки*: Автотранспорт, температура +6С, термосумка

Дополнительные сведения:

* данные предоставлены заказчиком

Лицо ответственное за составление данного протокола:


 Делопроизводитель Сахно Н.В.

Код образца (пробы): 0340.2В

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата начала исследования: 28.02.2023

Дата окончания исследования: 28.02.2023


№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах при 20 °С	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
2	Запах при 60 °С	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
3	Привкус	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
4	Мутность	менее 1	не более 2,6	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
5	Цветность	3,3 ± 1,0	не более 20	град.цветности (Cr-Co), 20° С	ГОСТ 31868-2012
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний				Подпись	
Ведущий инженер-лаборант Ковалева С.Г.					

Код образца (пробы): 0340.2В

Микробиологическая лаборатория

Дата начала исследования: 28.02.2023

Дата окончания исследования: 01.03.2023

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Escherichia coli	Не обнаружено	не допускается	КОЕ/100 см ³	ГОСТ 34786-2021 п.9.1
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	КОЕ/100 см ³	ГОСТ 34786-2021 п.9.1
3	Общее микробное число (ОМЧ) (37±1,0) °С	6	50	КОЕ в 1 мл	ГОСТ 34786-2021 п.7.1
4	Колифаги	Не обнаружено	не допускается	БОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01 п.8.5
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний				Подпись	
Заведующая отделением микробиологических исследований Шакович Г.И.					

Конец протокола

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Усть-Лабинский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 350000 г.Краснодар, ул. им.Гоголя 56/1. Телефон, факс: (86535)5-02-36.

Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. Островского, дом 115.

E-mail: ulabfguz@mail.ru

Фактический адрес места осуществления деятельности: 352330, РОССИЯ, Краснодарский край, Усть-Лабинский р-н, Усть-Лабинск г, Островского ул, дом 115, Здание лаборатории сангигиенической и паразитологической с пристройками пом. №2-4, №17 (архив)

353101, РОССИЯ, Краснодарский край, Выселковский р-н, Выселки ст-ца, Северная ул, дом 5, помещения 1-27,31,32, 29 (архив)

Номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Краснодарском крае»:
Е.Н. Кравченко
06.04.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 0564.2В от 06.04.2023

Наименование пробы (образца) испытаний: *Вода питьевая - централизованное водоснабжение - водопроводный кран п. Заречный ул. Широкая 11*

Заказчик: МУП «ЖКХ Березанское»

Юридический (фактический) адрес: Краснодарский край, Выселковский район, ст.Березанская, ул.Советская 53 А

Дата и время отбора пробы (образца)*: 05.04.2023 09:30

Дата и время доставки пробы (образца): 05.04.2023 10:30

Сотрудник, отобравший пробы*: Мастер по водоснабжению Тюканов В.В.

Цель отбора: ПК/СГМ

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы)*: МУП «ЖКХ Березанское» Краснодарский край, Выселковский район, ст.Березанская, ул.Советская 53 А

Объект, где производился отбор пробы (образца)*: МУП «ЖКХ Березанское», Краснодарский край, Выселковский район, ст.Березанская, ул.Советская, 53 А

Код пробы (образца): 0564.2В

НД на методику отбора*: ГОСТ Р 56237-2014


НД на объем лабораторных исследований и их оценку:
СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

Условия транспортировки*: Автотранспорт, температура +6С, термосумка

Дополнительные сведения:

* данные предоставлены заказчиком

Лицо ответственное за составление данного протокола:


 Делопроизводитель Саخنo Н.В.

Код образца (пробы): 0564.2В

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата начала исследования: 05.04.2023

Дата окончания исследования: 05.04.2023


№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах при 20 °С	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
2	Запах при 60 °С	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
3	Привкус	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
4	Мутность	менее 1	не более 2,6	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
5	Цветность	8,0 ± 2,4	не более 20	град.цветности (Cr-Co), 20° С	ГОСТ 31868-2012
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний					Подпись
Ведущий инженер-лаборант Ковалева С.Г.					

Код образца (пробы): 0564.2В

Микробиологическая лаборатория

Дата начала исследования: 05.04.2023

Дата окончания исследования: 06.04.2023

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Escherichia coli	Не обнаружено	не допускается	КОЕ/100 см ³	ГОСТ 34786-2021 п.9.1
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	КОЕ/100 см ³	ГОСТ 34786-2021 п.9.1
3	Общее микробное число (ОМЧ) (37±1,0) °С	14	50	КОЕ в 1 мл	ГОСТ 34786-2021 п.7.1
4	Колифаги	Не обнаружено	не допускается	БОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01 п.8.5
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний					Подпись
Заведующая отделением микробиологических исследований Шакович Г.И.					

Конец протокола

Общее количество страниц: 2, страница 2

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается. Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле. Протокол распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Усть-Лабинский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 350000 г.Краснодар, ул. им.Гоголя 56/1. Телефон, факс: (86535)5-02-36.

Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. Островского, дом 115.

E-mail: ulabfguz@mail.ru

Фактический адрес места осуществления деятельности: 352330, РОССИЯ, Краснодарский край, Усть-Лабинский р-н, Усть-Лабинск г, Островского ул, дом 115, Здание лаборатории сангигиенической и паразитологической с пристройками пом. №2-4, №17 (архив)

353101, РОССИЯ, Краснодарский край, Выселковский р-н, Выселки ст-ца, Северная ул, дом 5, помещения 1-27,31,32, 29 (архив)

Номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.



УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Краснодарском крае»:
Е.Н. Кравченко
02.03.2023

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 0341.2В от 02.03.2023

Наименование пробы (образца) испытаний: *Вода питьевая - централизованное водоснабжение - Водопроводный кран п. Заречный ул. Широкая 11*

Заказчик: *МУП «ЖКХ Березанское»*

Юридический (фактический) адрес: *Краснодарский край, Выселковский район, ст.Березанская, ул.Советская 53 А*

Дата и время отбора пробы (образца)*: *28.02.2023 09:30*

Дата и время доставки пробы (образца): *28.02.2023 10:30*

Сотрудник, отобравший пробы*: *Мастер по водоснабжению Тюканов В.В.*

Цель отбора: *ПК/СГМ*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы)*: *МУП «ЖКХ Березанское» Краснодарский край, Выселковский район, ст.Березанская, ул.Советская 53 А*

Объект, где производился отбор пробы (образца)*: *МУП «ЖКХ Березанское», Краснодарский край, Выселковский район, ст.Березанская, ул.Советская, 53 А*

Код пробы (образца): *0341.2В*

НД на методику отбора*: *ГОСТ Р 56237-2014*

НД на объем лабораторных исследований и их оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

Условия транспортировки*: *Автотранспорт, температура +6С, термосумка*

Дополнительные сведения:

* данные предоставлены заказчиком

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Делопроизводитель *Сахно Н.В.*

Код образца (пробы): 0341.2В

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата начала исследования: 28.02.2023

Дата окончания исследования: 28.02.2023


№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах при 20 °С	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
2	Запах при 60 °С	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
3	Привкус	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
4	Мутность	менее 1	не более 2,6	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
5	Цветность	6,2 ± 1,9	не более 20	град.цветности (Cr-Co), 20° С	ГОСТ 31868-2012
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний Ведущий инженер-лаборант Ковалева С.Г.				Подпись 	

Код образца (пробы): 0341.2В

Микробиологическая лаборатория

Дата начала исследования: 28.02.2023

Дата окончания исследования: 01.03.2023

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Escherichia coli	Не обнаружено	не допускается	КОЕ/100 см ³	ГОСТ 34786-2021 п.9.1
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	КОЕ/100 см ³	ГОСТ 34786-2021 п.9.1
3	Общее микробное число (ОМЧ) (37±1,0) °С	9	50	КОЕ в 1 мл	ГОСТ 34786-2021 п.7.1
4	Колифаги	Не обнаружено	не допускается	БОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01 п.8.5
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний Заведующая отделением микробиологических исследований Шакович Г.И.				Подпись 	

Конец протокола

Общее количество страниц: 2, страница 2

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается. Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле. Протокол распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Усть-Лабинский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 350000 г.Краснодар, ул. им.Гоголя 56/1. Телефон, факс: (86535)5-02-36.

Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. Островского, дом 115.

E-mail: ulabfguz@mail.ru

Фактический адрес места осуществления деятельности: 352330, РОССИЯ, Краснодарский край, Усть-Лабинский р-н, Усть-Лабинск г, Островского ул, дом 115, Здание лаборатории сангигиенической и паразитологической с пристройками пом. №2-4, №17 (архив)

353101, РОССИЯ, Краснодарский край, Выселковский р-н, Выселки ст-ца, Северная ул, дом 5, помещения 1-27,31,32, 29 (архив)

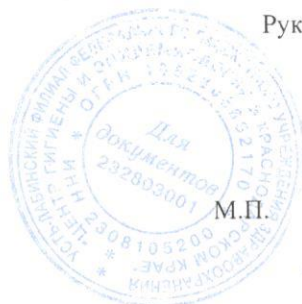
Номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.514335 от 09,09.2015 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Краснодарском крае»:

Е.Н. Кравченко

06.04.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 0565.2В от 06.04.2023

Наименование пробы (образца) испытаний: *Вода питьевая - централизованное водоснабжение - Водопроводный кран с. Заря ул. Школьная 67*

Заказчик: *МУП «ЖКХ Березанское»*

Юридический (фактический) адрес: *Краснодарский край, Выселковский район, ст.Березанская, ул.Советская 53 А*

Дата и время отбора пробы (образца)*: *05.04.2023 09:30*

Дата и время доставки пробы (образца): *05.04.2023 10:30*

Сотрудник, отобравший пробы*: *Мастер по водоснабжению Тюканов В.В.*

Цель отбора: *ПК/СГМ*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы)*: *МУП «ЖКХ Березанское» Краснодарский край, Выселковский район, ст.Березанская, ул.Советская 53 А*

Объект, где производился отбор пробы (образца)*: *МУП «ЖКХ Березанское», Краснодарский край, Выселковский район, ст.Березанская, ул.Советская, 53 А*

Код пробы (образца): *0565.2В*

НД на методику отбора*: *ГОСТ Р 56237-2014*

НД на объем лабораторных исследований и их оценку:


СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

Условия транспортировки*: *Автотранспорт, температура +6С, термосумка*

Дополнительные сведения:

** данные предоставлены заказчиком*

Лицо ответственное за составление данного протокола:


 *Делопроизводитель Саخنo Н.В.*

Код образца (пробы): 0565.2В

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата начала исследования: 05.04.2023

Дата окончания исследования: 05.04.2023


№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах при 20 °С	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
2	Запах при 60 °С	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
3	Привкус	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
4	Мутность	менее 1	не более 2,6	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
5	Цветность	8,4 ± 2,5	не более 20	град.цветности (Cr-Co), 20° С	ГОСТ 31868-2012
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний				Подпись	
Ведущий инженер-лаборант Ковалева С.Г.					

Код образца (пробы): 0565.2В

Микробиологическая лаборатория

Дата начала исследования: 05.04.2023

Дата окончания исследования: 06.04.2023

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Escherichia coli	Не обнаружено	не допускается	КОЕ/100 см ³	ГОСТ 34786-2021 п.9.1
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	КОЕ/100 см ³	ГОСТ 34786-2021 п.9.1
3	Общее микробное число (ОМЧ) (37±1,0) °С	11	50	КОЕ в 1 мл	ГОСТ 34786-2021 п.7.1
4	Колифаги	Не обнаружено	не допускается	БОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01 п.8.5
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний				Подпись	
Заведующая отделением микробиологических исследований Шакович Г.И.					

Конец протокола

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Усть-Лабинский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 350000 г.Краснодар, ул. им.Гоголя 56/1. Телефон, факс: (86535)5-02-36.

Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. Островского, дом 115.

E-mail: ulabfguz@mail.ru

Фактический адрес места осуществления деятельности: 352330, РОССИЯ, Краснодарский край, Усть-Лабинский р-н, Усть-Лабинск г, Островского ул, дом 115, Здание лаборатории сангигиенической и паразитологической с пристройками пом. №2-4, №17 (архив)

353101, РОССИЯ, Краснодарский край, Выселковский р-н, Выселки ст-ца, Северная ул, дом 5, помещения 1-27,31,32, 29 (архив)

Номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Краснодарском крае»:

Е.Н. Кравченко
02.03.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 0339.2В от 02.03.2023

Наименование пробы (образца) испытаний: *Вода питьевая - централизованное водоснабжение - Водопроводный кран с. Заря ул. Школьная 67*

Заказчик: *МУП «ЖКХ Березанское»*

Юридический (фактический) адрес: *Краснодарский край, Выселковский район, ст.Березанская, ул.Советская 53 А*

Дата и время отбора пробы (образца)*: *28.02.2023 09:30*

Дата и время доставки пробы (образца): *28.02.2023 10:30*

Сотрудник, отобравший пробы*: *Мастер по водоснабжению Тюканов В.В.*

Цель отбора: *ПК/СГМ*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы)*: *МУП «ЖКХ Березанское» Краснодарский край, Выселковский район, ст.Березанская, ул.Советская 53 А*

Объект, где производился отбор пробы (образца)*: *МУП «ЖКХ Березанское», Краснодарский край, Выселковский район, ст.Березанская, ул.Советская, 53 А*

Код пробы (образца): *0339.2В*

НД на методику отбора*: *ГОСТ Р 56237-2014*

НД на объем лабораторных исследований и их оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

Условия транспортировки*: *Автотранспорт, температура +6С, термосумка*

Дополнительные сведения:

** данные предоставлены заказчиком*

Лицо ответственное за составление данного протокола:


Сей Делопроизводитель *Сахно Н.В.*

Код образца (пробы): 0339.2В

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата начала исследования: 28.02.2023

Дата окончания исследования: 28.02.2023


№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах при 20 °С	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
2	Запах при 60 °С	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
3	Привкус	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
4	Мутность	менее 1	не более 2,6	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
5	Цветность	6,2 ± 1,9	не более 20	град.цветности (Cr-Co), 20° С	ГОСТ 31868-2012
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний				Подпись	
Ведущий инженер-лаборант Ковалева С.Г.					

Код образца (пробы): 0339.2В

Микробиологическая лаборатория

Дата начала исследования: 28.02.2023

Дата окончания исследования: 01.03.2023

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Escherichia coli	Не обнаружено	не допускается	КОЕ/100 см ³	ГОСТ 34786-2021 п.9.1
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	КОЕ/100 см ³	ГОСТ 34786-2021 п.9.1
3	Общее микробное число (ОМЧ) (37±1,0) °С	10	50	КОЕ в 1 мл	ГОСТ 34786-2021 п.7.1
4	Колифаги	Не обнаружено	не допускается	БОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01 п.8.5
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний				Подпись	
Заведующая отделением микробиологических исследований Шакович Г.И.					

Конец протокола

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Усть-Лабинский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 350000 г.Краснодар, ул. им.Гоголя 56/1. Телефон, факс: (86535)5-02-36.

Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. Островского, дом 115.

E-mail: ulabfguz@mail.ru

Фактический адрес места осуществления деятельности:

353101, РОССИЯ, Краснодарский край, Выселковский р-н, Выселки ст-ца, Северная ул, дом 5, помещения 1-27,31,32, 29 (архив)

Номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Краснодарском крае»:

Е.Н. Кравченко

06.04.2023



М.П.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 0566.2В от 06.04.2023

Наименование пробы (образца) испытаний: *Вода питьевая - централизованное водоснабжение - Водопроводный кран ст. Березанская ул. Красноармейская*

Заказчик: МУП «ЖКХ Березанское»

Юридический (фактический) адрес: *Краснодарский край, Выселковский район, ст.Березанская, ул.Советская 53 А*

Дата и время отбора пробы (образца)*: *05.04.2023 09:30*

Дата и время доставки пробы (образца): *05.04.2023 10:30*

Сотрудник, отобравший пробы*: *Мастер по водоснабжению Тюканов В.В.*

Цель отбора: *Производственный контроль*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы)*: *МУП «ЖКХ Березанское» Краснодарский край, Выселковский район, ст.Березанская, ул.Советская 53 А*

Объект, где производился отбор пробы (образца)*: *МУП «ЖКХ Березанское», Краснодарский край, Выселковский район, ст.Березанская, ул.Советская, 53 А*

Код пробы (образца): *0566.2В*

НД на методику отбора*: *ГОСТ Р 56237-2014*

НД на объем лабораторных исследований и их оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

Условия транспортировки*: *Автотранспорт, температура +6С, термосумка*

Дополнительные сведения:

** данные предоставлены заказчиком*

Лицо ответственное за составление данного протокола:


Саф Делопроизводитель Сахно Н.В.

Код образца (пробы): 0566.2В

Микробиологическая лаборатория

Дата начала исследования: 05.04.2023

Дата окончания исследования: 06.04.2023

№ п\п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Escherichia coli	Не обнаружено	не допускается	КОЕ/100 см ³	ГОСТ 34786-2021 п.9.1
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	КОЕ/100 см ³	ГОСТ 34786-2021 п.9.1
3	Общее микробное число (ОМЧ) (37±1,0) °С	10	50	КОЕ в 1 мл	ГОСТ 34786-2021 п.7.1
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний				Подпись	
Заведующая отделением микробиологических исследований Шакович Г.И.					

Конец протокола